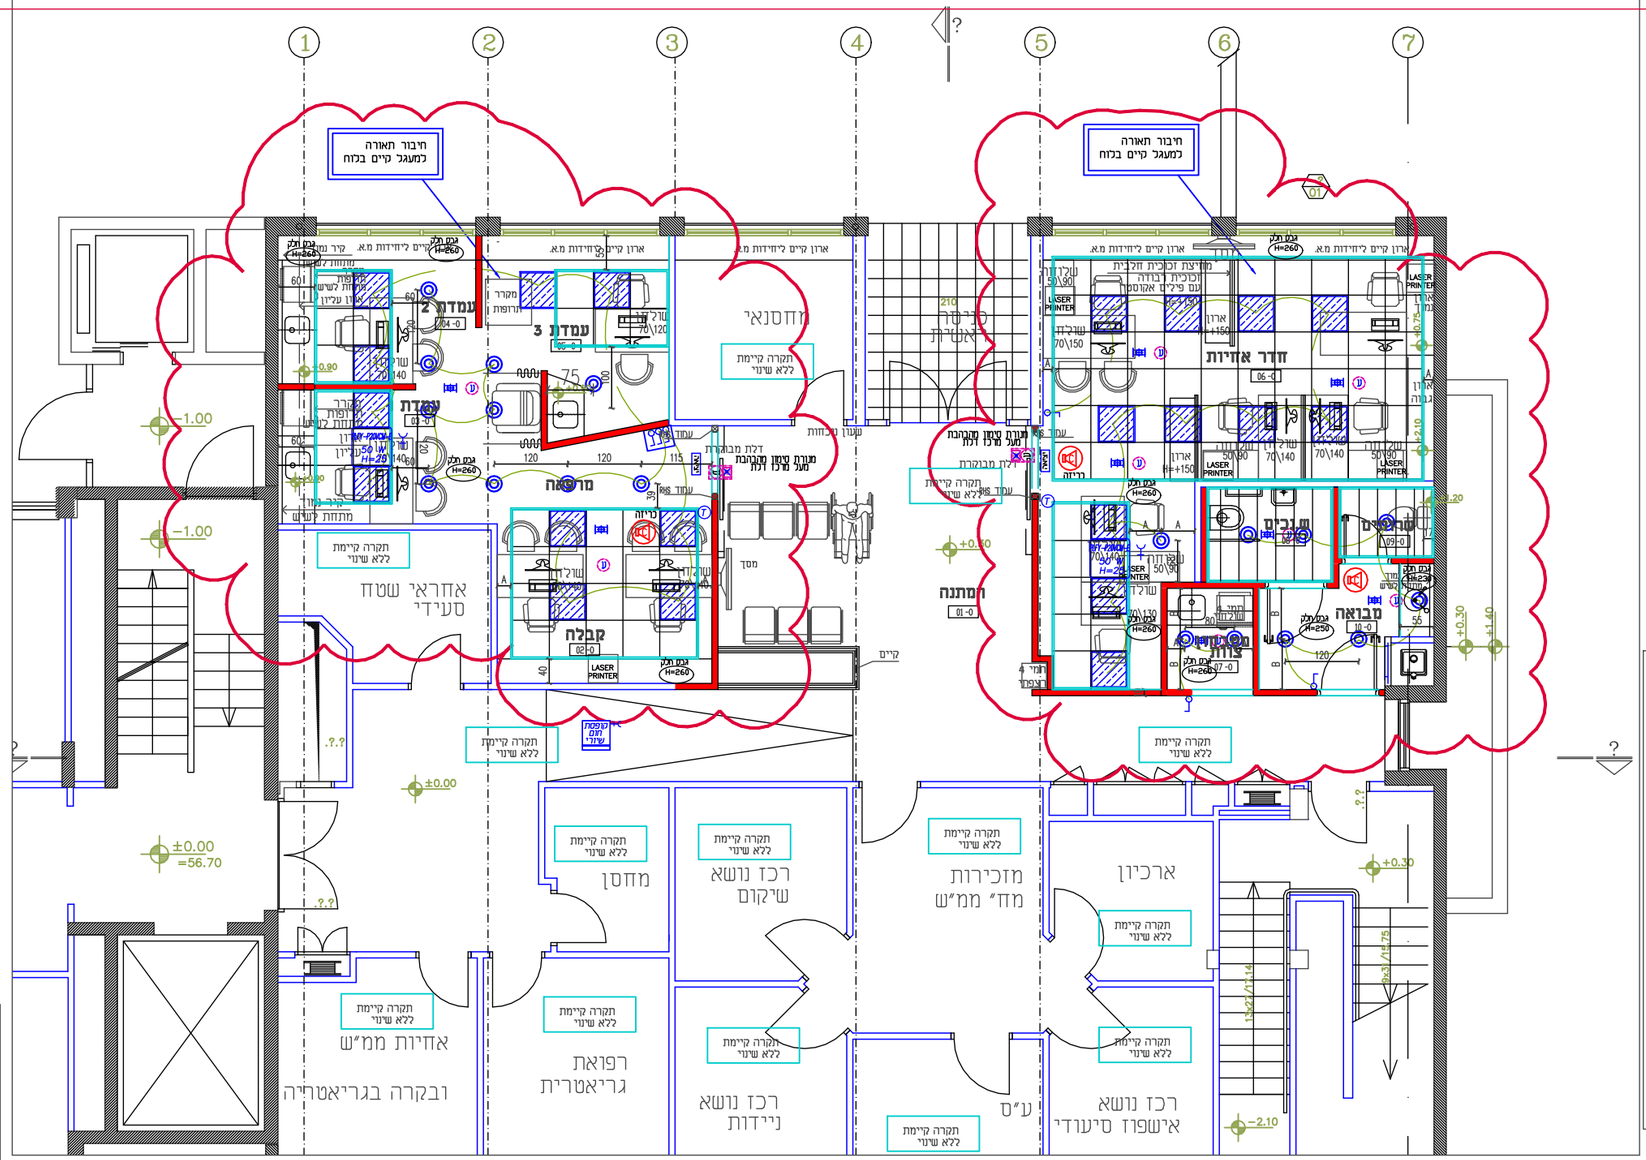

מקרא לתקרות אקוסטיות

כל המידות כוללות את לוחות הגבס
דגם הגופים לפי תוכנית חשמל

- גוף תאורה עם נורות לד שקוע במידות 60X60
- גופי תאורה PL שונים שקועים בתקרה
- גוף תאורה לד רץ שקוע בתקרה
- ספרינקלרים לפי תכנית יועץ אינסטלציה
- רמקול — עפ"י תכנית יועץ חשמל
- תאורה חרום לפי תכנית יועץ חשמל
- גלאי עשן לפי תכנית יועץ חשמל
- מגש פח מחורר אקוסטיים או אטמים מידות 300-250X80 לכל יחידה יבוא או ש"ע טכני
- תקרת גבס חלקה יחידה יבוא או ש"ע טכני (אורבונד)
- פלטות מינרליות במידות 60X60 פרופיל פין ליין יחידה יבוא או ש"ע טכני
- מפזר אויר במידות 60X60 לפי תכנית יועץ מזג אויר מעוגל
- תריס אויר חוזר לפי תכנית יועץ מזג אויר
- תריס יניקה לפי תכנית יועץ מזג אויר

מספר	תאריך	עדכונים – שינויים

☐	☒	☐
לאישור	למכרז	לביצוע

פרויקט:	משרד הבריאות שיפוץ משרדים
מקום:	בית חולים ברזילי אשקלון
תכנית:	קומה כניסה תקרות תאורה ומפסקים

קובץ מס'	גליון מס'	קנ"מ:	מהדורה
3134	L1	1:50	
		תאריך: 15.02.22	2
		משרד מתכנן: ברגידה	

ברגידה-תכנון חשמל ועיצוב תאורה
גלית ברגידה-מהנדסת חשמל, מעצבת תאורה
רח' שמחת הרמים 61 ברמתיה 30500
טל: 04-6388074 פקס: 04-6388371
E-mail: galit@bargida.co.il

מרסלו ברסטוביסקי
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
רח' אחד העם 35, תל-אביב טל: 03 - 5276333
פקס: 03 - 5276569

מקצוע:	מס' פרוייקט במשרד המתכנן:
אדריכלות	

תוכן הגליון:	קנ"מ:
בית חולים ברזילי לשכת הבריאות קומת כניסה תוכנית תקרות מונמכות	1:50
	תאריך גליון ראשון: 11.01.22

מספר הגליון	מהדורה	תאריך המהדורה	קוד הגליון במחשב
P-00-ac	0	20.01.22	

לעיון	למכרז	לביצוע
☐	■	☐

על המבצע לבדוק את המידות והפרטים במקום
ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה או ספק.

קיר חדש

מערכות
על ידי היועצים

אין מוליכים- כל ההזנות יהיו בכבלים בצנרת מתאימה

יש לחבר את מערכות גילוי האש, כריזה, תאורת חרום ויחידות שיחרור עשן למערכות הקיימות במבנה

ביצוע עבודות גילוי אש , כריזה ,תאורת חרום, פתחי שחרור עשן ומפוחי עשן בהתאם ובכפוף לתוכנית יועץ בטיחות מאושרת כיבוי אש תקן 3-1220

חיבור מעגלי תאורה למעגלים קיימים בלוח

- נצנץ מחובר לגלאי עשן בחדר מעל דלת למסדרון
- גלאי עשן – חיבור למערכת גילוי אש קיימת
- רמקול כריזה שקוע בתקרה – חיבור למע' קיימת

מקרא לתאורה	כל הגופים והאביזרים יאושרו ע"י ביה"ח
	בקי-לייט לד 60/60 לפי דרישות ג.ת. כב"ח בעל תקן פוטביולוגי IEC 62471 ומקובצת סיכון 0 כיסוי מיקרו-פריזמה 45W גוון אור 4000 דרייבר ללא ריצוד דעיכה אורית – L85 אחריות ל- 5 שנים
	גוף תאורה שקוע בתקרה עגול בקליט דרייבר של אוסרם (אנטי פליקר) של חברת AVOLUX 4000K 20W 4000LM לפי דרישות ג.ת. כב"ח
	פרופיל לד באורכים משתנים עם דרייבר בתוך הגוף
	ג.ת. חרום כולל נורת לד W3 דגם נוב-82 שקוע לפי דרישות ג.ת. כב"ח
יציאה / יציאה חרום	ג.ת. יציאת חרום כולל נורת לד של חברת קו אלקטריק דגם סטורן לפי דרישות ג.ת. כב"ח
	מפסק יחיד/וילוף גווים או ניסקו – לאישור ב"הח גובה לפי הנחיים בשטח